



*The place of the temperature sensor
in connection with floor-mounted heaters*

Position der Temperaturfühler bei Freistehende Öfen

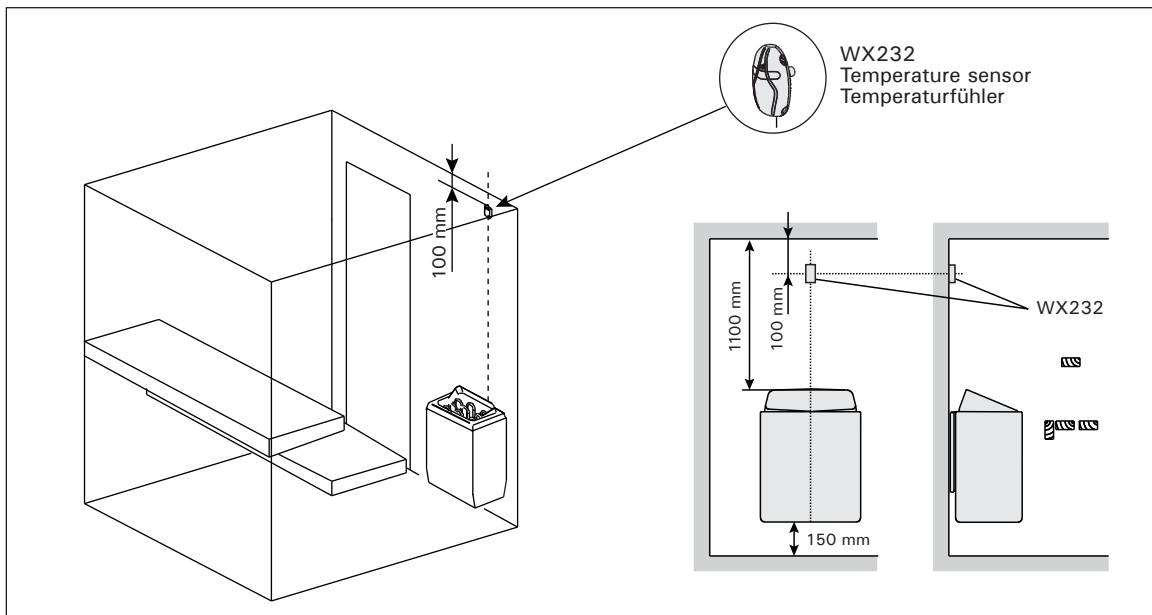

The place of the temperature sensor in connection with wall-mounted heaters

Position der Temperaturfühler bei Öfen mit Wandbefestigung

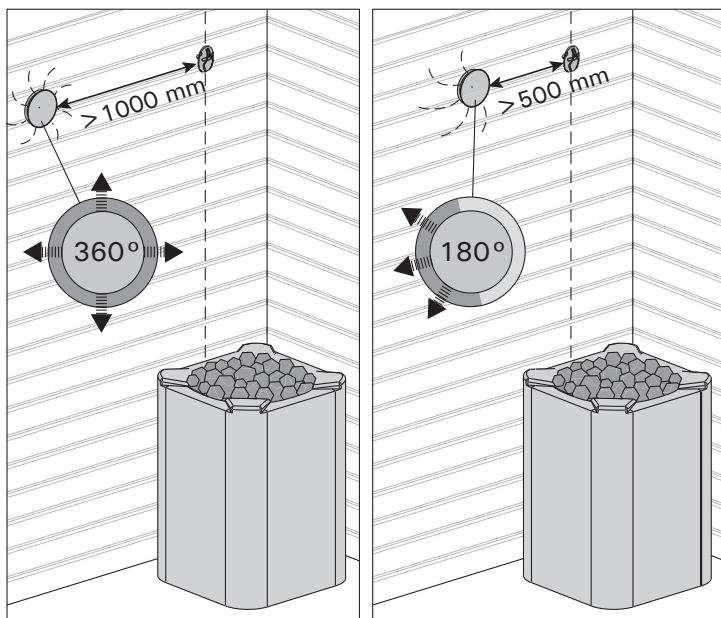

*Sensor's minimum distance from an air vent
Mindestabstand des Fühlers zu Luftschlitzen*